

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

Fecha de Inicial	03/08/2021	Hora de Inicio	2:00 pm
Fecha Final	03/08/2021	Hora Final	4:00 pm
Sede	Virtual		
Actividad	Reunión COPASST		
Participantes	Tatiana Lexandra Bueno Beltrán Tomas Mejia Marulanda Karen Liceth Tapias Rubiano Adriana Herminda Ochoa Borrero Oriél Ivan Jaimes Evaristo Hernández Doris Bueno Fabián Felipe Caveles Pimiento Jenifer Julieth López Páez (Invitada)		
Orden del día	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de quorum. 2. Verificación de compromisos 3. Temas generales COPASST <ol style="list-style-type: none"> 3.1. ARL Sura 4. Seguimiento a casos sospechosos y positivos Covid-19 5. Registro encuesta de factores de riesgo. 6. Revisión informe de cumplimiento entrega de EPP 7. Fin de la reunión 		
Desarrollo del Orden del Día	<p>1. Verificación del quorum</p> <p>Se da inicio con la verificación el quorum y se cumple para dar inicio a la reunión programada.</p> <p>2. Verificación de compromisos</p> <p>Se verifican los compromisos del acta anterior y se evidencia cumplimiento de los mismos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De forma mensual en la reunión de COPASST, se realiza presentación, estadísticas y consolidado de la encuesta COVID 19. 		

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

- De forma semanal se continua con la auditoria de entrega correcta de EPP, en la cual no se han presentado hallazgos.
- De forma semanal se realiza auditoria de verificación, que el personal de la institución diligencie la encuesta de factores de riesgo de forma diaria o acorde a las agendas de trabajo.
- Se da continuidad al seguimiento diario realizado por el equipo del Proceso Asistencial de Atención Integral de casos sospechosos de SARS-COV -2 identificados por medio de la encuesta establecida institucionalmente.
- En la inspección de condiciones inseguras de la sede Medellín se observaron 4 hallazgos a corregir, los cuales fueron resueltos según comunicado y evidencias fotográficas enviadas el día 27 de julio del 2021 por Oliver Villegas.
- Los hallazgos encontrados en la inspección de condiciones inseguras de la sede de Apartado, Armenia, Bogotá y Bucaramanga, continúan pendientes, Oliver Villegas informa que se dará cierre a las mismas para el 30 de agosto del 2021.
- El día 29/7/21 Oliver Villegas informa que a la fecha no se ha podido dar cierre al 100% de los pendientes correspondientes a los insumos de las sedes y que para el 30/8/21 se tendrá todo al día. Los pendientes son los siguientes:

Extintores

- a) Tres extintores de dióxido de carbono CO₂ de la sede Cali no cuentan con señalización, ni con su respectiva base.


Botiquín

- a) Las sedes Apartado, Armenia, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué, Montería y Pereira no cuentan con gasas limpias de paquete de 100.
- b) Cali, Cúcuta y Medellín, no cuentan con gasas estériles.
- c) La única sede que cuenta con apósito o compresas es la sede Cali, las demás sedes no se cuenta con este insumo.
- d) Pasto no cuenta con venda elástica 2x5 yardas.
- e) Cúcuta, Pasto y montería, no cuenta con venda elásticas 5x 5 yardas.
- f) Las sedes de Cúcuta, Montería y Pasto no cuentan con los siguientes insumos: Venda elásticas 3x5 yardas #2, venda elástica 5x5 yardas #2,-ni solución-Salina.

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

Inventario general

- a) Ninguna sede cuenta con estudios de iluminación de los puestos de trabajo administrativos y consultorios
 - b) Manizales es la única sede que cuenta con lampara luminaria de emergencia
- Se continúa realizando mensualmente mediante el correo de comunicaciones y nuestro campus virtual de formación, socialización a todos los colaboradores de las Políticas del SG-SST, para el mes de agosto se dará continuidad con la socialización de la Política de Elementos de Protección Personal - EPP.
 - Las presentaciones de los planes de emergencia de cada sede, para proyectar en las salas de espera, están listas, sin embargo, se está esperando por el formato de autorización de uso de foto por temas de Habeas Data por parte de los brigadistas.
 - Se están realizando los últimos arreglos de la creación de la carpeta de sustancias químicas, que se tendrá en físico en cada sede, para archivar fichas técnicas, hojas de seguridad y procedimientos según aplique. Posterior a esto, enviar las fotos de cómo debe quedar el lugar de almacenamiento de sustancias químicas y los documentos soporte, para que las demás sedes repliquen la información y envíen evidencia. Se tiene previsto terminar esta actividad a mas tardar el día 10 de agosto del 2021.

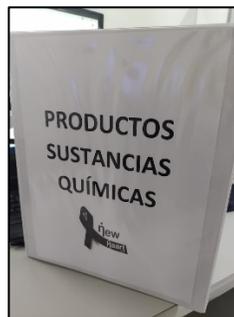

- El plan de emergencia de la sede administrativa de Bogotá ya se encuentra listo, solamente hace falta los planos de evacuación para dar cierre a dicha actividad.

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

- A la fecha no se ha obtenido respuesta por parte de las Universidades con las que se realizó acercamiento, para la consecución de practicantes en fisioterapia y/o SST.
- Se continúa revisando cambios en la normatividad relacionados con Covid-19 y SST para informar al comité:

Secretaría de salud de Bogotá expide Resolución número 1122 con fecha 26 de julio del 2021, “por la cual se declara la alerta naranja en el sistema hospitalario de Bogotá y se adoptan otras medidas”

Decreto 264 del 15 de Julio de la Alcaldía Mayor de Bogotá por el cual se modifica el artículo 9 del Decreto Distrital 199 de 2021, “Por medio del cual se adoptan medidas de reactivación económica segura con ocasión de la emergencia sanitaria producida por el SARS-Co-2 COVID -19 en la ciudad de Bogotá D.C y se dictan otras disposiciones

“ARTÍCULO 9º.- AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS. Se autoriza la realización de procedimientos electivos, de los diferentes servicios de internación, quirúrgicos, consulta externa, protección específica y detección temprana, de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica.

De igual forma, se informa que el 17/07/2021 se da inicio a etapa 5 fase 2 y posteriormente se comunica que “A partir del Viernes 23 de Julio se dio apertura de vacunación para personas de 30 a 34 años de edad en todo el país”.

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020


La salud es de todos


Minsalud



Objetivo: Reducir la incidencia general del COVID-19 y prevenir brotes.

Con corte de 13 de julio de 2021

FASE 2 2021

04

ETAPA 4

En esta etapa se vacunará a:

- Población privada de la libertad.
- Personal que por sus funciones está en contacto directo con población privada de la libertad.
- Personal de primera respuesta en la gestión del riesgo.
- Habitantes de calle.
- Talento humano que se desempeña en los servicios sociales para la atención de población en situación de calle.
- Pilotos y auxiliares de vuelos internacionales activos y tripulación de barcos internacionales de transporte de carga.
- Personal aeronáutico de alto riesgo.
- Talento Humano de las Comisarias de Familia encargadas de la atención y protección a población víctima de violencia intrafamiliar.
- Personal de talento humano de atención de campo de emergencias y desastres de la UNGRD.
- **Población de 40 a 49 años.**

Número de personas estimadas:
8.436.318

05

ETAPA 5

En esta etapa se vacunará a población de 12 años y más que no se encuentre en las poblaciones indicadas en las etapas 1, 2, 3 y 4

Se mantendrá el orden de aplicación comenzando con los adultos entre 30 y 39 años, hasta llegar a los jóvenes y adolescentes que se encuentren dentro de la población objeto del Plan Nacional de Vacunación.

Proyecciones de Población 2018-2023, total nacional. Año 2021 (no se incluye población de 40 a 49 años de edad con comorbilidades CAC (372.175))

Número de personas estimadas:
15.750.703

TOTAL FASE 2: 24.187.021

TOTAL PNV: 41.586.587

Las cifras de población por grupo de edad corresponden a proyecciones de Población 2018-2023 del DANE, año 2021
 Las cifras por grupo poblaciones definidos en cada etapa corresponden estimaciones nominales y a la información reportada a través de la plataforma PSIS por las entidades responsables del reporte.

Información MINSALUD – A corte 30/07/2021 del estado actual en Colombia referente al COVID-19



Acta

Código
GC-Fr-001

Versión
007

Implementación
15/05/2020

4.450.086

Confirmados

4.172.018

93,8 %

Recuperados

154.268

3,5 %

Activos

111.155

2,5 %

Muertes

129.522

En casa

Capacidad Instalada (Camas)

Ocupadas

6.751

971

6.532

Disponibles

2.180

1.202

13.419

Cuidado Intensivo
(UCI)

Cuidado Intermedio

De Hospitalización

Situación
mundial

185.685.438

Confirmados

4.012.856

Muertes

192

Países

Fuente: Casos confirmados de COVID-19 INS-SIVIGILA



- Actualización a V2, de Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (Se incluyeron nuevas normas con relación al COVID-19), está en proceso de codificación y posterior firma del Representante legal, así mismo mencionar en presentación de Inducción y/o reinducción.

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

- Se continúa el seguimiento al cumplimiento del presupuesto de SST para la vigencia 2021, se reciben soportes de compras y/o servicios para soportar el mismo.
- Se realiza cargue del acta del COPASST del mes de Junio en la pg. web. <http://fundacionsiam.org/copasstsiam/v>

3. Temas generales COPASST

Se informa a los integrantes del COPASST de la organización que a la fecha no se han presentado enfermedades laborales, ni accidentes o incidentes de trabajo.

Se presentaron hallazgos en las inspecciones de condiciones inseguras de las sedes de Bucaramanga y Armenia. Se procede a presentar ante este comité los hallazgos de las inspecciones realizadas en el mes de Julio.



Acta

Código
GC-Fr-001
Versión
007
Implementación
15/05/2020

AREA O PROCESO		Administrativa y Asistencial		SEDE	Bucaramanga	FECHA	19	7	2021							
RESPONSABLE DE LA INSPECCION		Adriana Ochoa		CARGO / BOL	Directora de Calidad - Integrante COPASST	RESPONSABLE DEL AREA		Juliana Katherine Sanchez Razo / Paola Andrea Romero Rojas	Auxiliares Administrativas							
N°	DESCRIPCION DE LA CONDICION INSEGURA DETECTADA	UBICACION ESPECIFICA	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	CALIFICACION RIESGO Y PRIORIZACION DE LA INTERVENCION	ACCION CORRECTIVA O INTERVENCION	RESPONSABLE	VERIFICACION DE LA INTERVENCION									
							FECHA VERIFICACION	D	M	A	FECHA VERIFICACION	D	M	A		
1	Se evidencia sobre el rack de sistemas papetera, el estado óptico carecería sin ubicar y botellón de agua en el piso sin estiba con probabilidad de riesgo eléctrico.	Recepción principal		A INMEDIATA II PRONTA POSTERIOR	Consecución de mueble para almacenar papetera y usar las cisternas que se encuentran al lado del rack de sistemas, consecución de estiba para colocar los botellones de agua fría.	Oliver Villegas	FECHA LIMITE INTERVENCION	31	8	2021	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
2	Se evidencia silla con avería en gato hidráulico, con posible riesgo de caída y riesgo biomecánico	Farmacia		A INMEDIATA II PRONTA POSTERIOR	Revisión de silla/mueble	Oliver Villegas	FECHA LIMITE INTERVENCION	31	8	2021	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
3	Se evidencia múltiples cables sin organizar, peligro riesgo eléctrico, incumplimiento normativo Res. 3100 de 2019, componente infraestructura riesgo eléctrico norma RETIE	consultorios consultorio trabajo social consultorio nutrición farmacia administración consultorio psicología recepción		A INMEDIATA II PRONTA POSTERIOR	Se requiere organizar de mangera plástica, posibles accidentes eléctricos y presuntivos	Oliver Villegas	FECHA LIMITE INTERVENCION	31	8	2021	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
4	Se evidencian cajones caídos con riesgo de accidentes de trabajo por atrapamientos	Farmacia		A INMEDIATA II PRONTA POSTERIOR	Mantenimiento carro servicio de farmacia	Oliver Villegas	FECHA LIMITE INTERVENCION	31	8	2021	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
5	se evidencia sobre la recepción extintor de solkaflam con difícil acceso para uso ante emergencias	Recepción		A INMEDIATA II PRONTA POSTERIOR	Se recomienda que en base de piso	Oliver Villegas	FECHA LIMITE INTERVENCION	31	8	2021	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
7	Se evidencia canalleta sin tapa superior, peligro riesgo eléctrico, incumplimiento normativo Res. 3100 de 2019, componente infraestructura riesgo eléctrico norma RETIE	Farmacia		A INMEDIATA II PRONTA POSTERIOR	Se recomienda color para evitar	Oliver Villegas	FECHA LIMITE INTERVENCION	31	8	2021	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
10	se evidencia escritorio con deterioro en cajones los cuales no tienen soporte de fondo	Consultorio química farmacéutica		A INMEDIATA II PRONTA POSTERIOR	Realizar mantos capotera y/o escritorios	Oliver Villegas	FECHA LIMITE INTERVENCION	31	8	2021	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
11	se evidencia cuarto de Residuos sin candados para mantener cerrado. Adecuar según resolución 2184 de 2019	Cuarto de residuos		A INMEDIATA II PRONTA POSTERIOR	Compra de candado para cerrar deposito de residuos por normativa Res.3100 de 2019. Habilitación, realizar adecuación según nuevo código de colores Res. 2184 de 2019	Oliver Villegas	FECHA LIMITE INTERVENCION	31	8	2021	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
12	Se evidencia utensilios de aseo sin etiquetas (productos químicos) sin rotular, el lecher se encuentra lleno, Riesgo Químico.	Cuarto de Aseo 1 piso		A INMEDIATA II PRONTA POSTERIOR	Se recomienda rotular todos los productos de aseo y separación por exposición riesgo químico	Oliver Villegas	FECHA LIMITE INTERVENCION	31	7	2021	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
13	Se evidencia que los rieles de los cajones están caídos	Recepción 2 piso		A INMEDIATA II PRONTA POSTERIOR	Se recomienda cambiar los rieles de las cajoneras y conseguir un lecher para que las auxiliares guarden sus pertenencias	Oliver Villegas	FECHA LIMITE INTERVENCION	31	8	2021	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
14	Se evidencia que el respaldo de la silla presenta avería, también el soporte inferior partido	Consultorio de Psicología		A INMEDIATA II PRONTA POSTERIOR	Realizar mantenimiento correctivo y validar vida útil de la misma para cambio.	Oliver Villegas	FECHA LIMITE INTERVENCION	31	8	2021	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
15	se evidencia que el soporte del escritorio de psicología se encuentra oxidado	consultorio de Psicología		A INMEDIATA II PRONTA POSTERIOR	se recomienda que cambiar escritorio por inestabilidad y/o base del mismo que no sea metálica.	Oliver Villegas	FECHA LIMITE INTERVENCION	31	8	2021	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
16	se evidencia ventilador en archivo sin rejillas de seguridad, así mismo cajas con HC sin digitalizar con riesgo de pérdida por humedad evidente en archivo, resolución 1995 del 1999	Archivo		A INMEDIATA II PRONTA POSTERIOR	colocar rejilla de seguridad al ventilador, digitalizar y aislar el archivo para evitar pérdida HC, Res. 1995/99	Oliver Villegas	FECHA LIMITE INTERVENCION	31	8	2021	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO



Acta

Código
GC-Fr-001
Versión
007
Implementación
15/05/2020

ÁREA O PROCESO		Administrativa y Asistencial		SEDE	Armenia				FECHA	16	7	2021
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN		Dra. Karen Tapias		CARGO / ROL	Directora Científica - integrante COPASST				RESPONSABLE DEL AREA	Erika Alejandra Veloso		
N°	DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN INSEGURA DETECTADA	UBICACIÓN ESPECÍFICA	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	CALIFICACIÓN RIESGO Y PRIORIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA O INTERVENCIÓN	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN					
							FECHA VERIFICACIÓN	D	M	A	FECHA VERIFICACIÓN	D
1	Se evidencia mancha en el ascensor de la entrada de la sede	Ascensor entrada		A INMEDIATA B PRIORITA	Se requiere retirar mancha que se encuentra permanente en la entrada del ascensor de la sede.	OLIVER VILLEGAS	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
2	Se evidencia camilla sin estar sujeta a la pared, por lo que puede ocasionar un accidente por riesgo de caída / golpes; tanto al personal como a los pacientes	Pasillo, baños de personal y usuarios		A INMEDIATA B PRIORITA	Asegurar la camilla a los posibles accidentes		ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
3	Se evidencian cables sueltos con (Riesgo eléctrico) pudiendo causar un accidente de trabajo	Cuarto eléctrico Consultorio No 3 Recepción		A INMEDIATA B PRIORITA	Se debe utilizar mangas para organización de cables para accidentes de trabajo		ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
4	Se evidencia que en el cuarto de aseo se requiere otro soporte para colgar los utensilios (Escoba, trapeo, entre otros), no hay sitio para guardar los insumos adicionales y se utilizan cajas de cartón, los entrepaños del gabinete que se encuentra en la pared están a punto de caer por el peso de los insumos que se encuentran adentro.	Cuarto de aseo		A INMEDIATA B PRIORITA	Se debe instalar un limpiadores trapeo, conseguir un locker o gabinetes de aseo, y reemplazar el gabinete actual ya que está dañado.		ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
5	Se evidencia cuarto de residuos sin candados	Curato de residuos		A INMEDIATA B PRIORITA	Instalar una llave o candado en el cuarto de residuos (Resolución 1444 de 2003)		ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
6	Se evidencia cables sueltos pudiendo con riesgo de accidentes de trabajo o con proveedores externos por riesgo eléctrico	Cuarto eléctrico		A INMEDIATA B PRIORITA	Se debe utilizar mangas para organización de cables para accidentes de trabajo por sugerir realizar		ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
6	Se evidencia historias clínicas archivadas en cajas en el piso, ventiladores de torre sin usar	Curato Histórico		A INMEDIATA B PRIORITA	Las Historias clínicas guardar en un archivo seguro por riesgo de humedad existente y pedida de los mismos, se debe realizar compra de estibas plásticas de piso. (Validar entrega de ventiladores o cambio por los que se encuentran en la farmacia).		ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
6	Se evidencia que en la farmacia hay dos ventiladores de pared sobre una estiba, además hay documentación en una nevera de icopor	Farmacia		A INMEDIATA B PRIORITA	Se debe buscar uso de los ventiladores para evitar deterioro, y sacar documentos de la nevera de icopor los cuales son de custodia de DEMOS. (Se sugiere usar ventiladores de piso y retirar los de pared para uso de otras sedes).	OLIVER VILLEGAS	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
6	Se evidencia humedad en las paredes, techo y sillitas de la sede debido al sitio donde esta ubicada sotano -2.	Cuarto eléctrico consultorio No 2		A INMEDIATA B PRIORITA	Se debe realizar resane y pintura en la ventana y techo (Resolución 3100 habitación- infraestructura)	OLIVER VILLEGAS	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
6	Se evidencia una balanza pediátrica en unos de los consultorios, se recomienda retirar de la sede ya que no se encuentra habilitado este servicio.	Consultorio		A INMEDIATA B PRIORITA	se recomienda retirar de la sede la balanza pediátrica ya que no se encuentra habilitado este servicio.	OLIVER VILLEGAS	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
6	Se evidencia planta eléctrica nueva, sin usar, cerca de humedades y con posibilidad de que se deteriore	Cuarto eléctrico		A INMEDIATA B PRIORITA	Se recomienda retirar de la sede y dar uso en otra sede si se requiere	OLIVER VILLEGAS	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO
6	Se evidencia impresora en el piso sobre una caja de cartón, por lo que se puede presentar un accidente de trabajo (lesión al trabajador) y al equipo por riesgo de caída del mismo.	Recepción		A INMEDIATA B PRIORITA	Se debe instalar la impresora sobre el escritorio o en un mueble adicional para evitar eventos según la condición reportada.	OLIVER VILLEGAS	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	SI	NO

Desde el área de seguridad y salud en el trabajo se actualiza los planos de evacuación en los planes de emergencia, se está trabajando en la animación y edición de los videos para posteriormente cargarlos a la plataforma Moodle de las siguientes sedes:

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

- Armenia
- Bucaramanga
- Cali
- Cúcuta
- Bogotá sede Administrativa
- Apartado

Durante el mes de Julio 2021, se realiza el cargue a la plataforma Moodle el video de plan de emergencias de la sede Medellín.

Nuestro coordinador administrativo, participa en capacitación de trabajo en casa que se llevó a cabo los días 13 y 27 de Julio, según ley 2088 del 2021. y procede a realizar resumen de la misma a los integrantes de este Comité.

❖ Trabajo en Casa y Teletrabajo

	TRABAJO EN CASA	TELETRABAJO
Principios	Igualdad, moralidad, eficacia, seguridad jurídica, economía, celeridad, imparcialidad.	Igualdad, reversibilidad, voluntariedad, respeto intimidad y privacidad del teletrabajador.
Criterios aplicables	Coordinación y desconexión laboral.	Igualdad, reversibilidad, voluntariedad.





El empleo es de todos
Mintrabajo


Activar W
Vea Confir

Se crea la presentación para capacitación de trabajo en casa según normatividad vigente.

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020



Se continua con él envío diario por correo electrónico, de las Infografías del Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, ARL, y otros entes de vigilancia y control sobre las medidas de protección y prevención que se debe tener ante el Covid-19, pausas activas, salud mental, hábitos saludables, e higiene postural, entre otros.

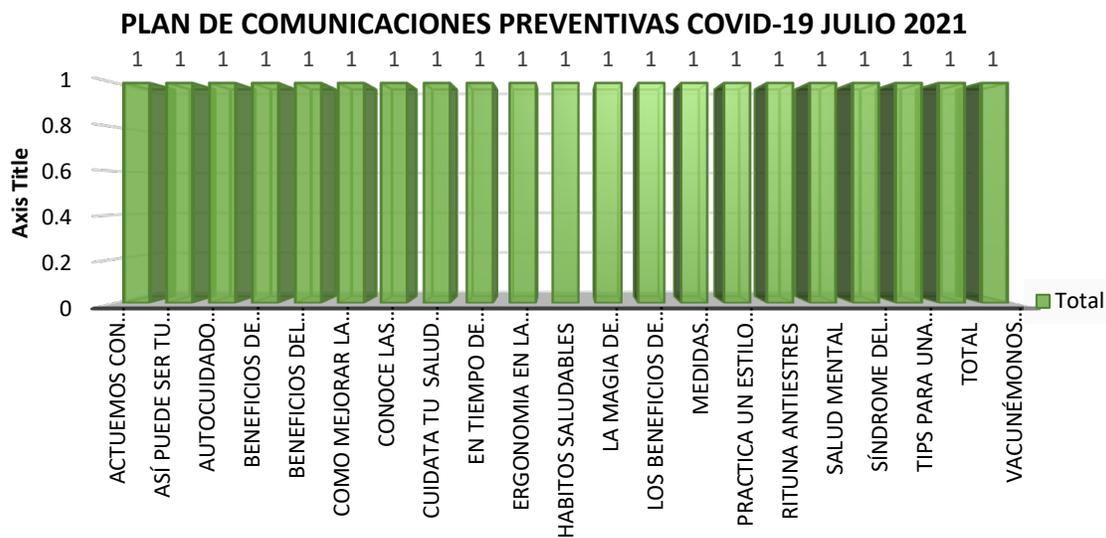

A continuación se presenta el consolidado del seguimiento que se envía de forma semanal sobre el cumplimiento del diligenciamiento de la encuesta covid-19 y entrega correcta de EPP. En estos momentos nos encontramos consolidando la información de la ultima semana de Julio.

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

Semana del 06 al 09 de julio		Semana del 12 al 17 de julio		Semana del 19 al 24 de julio	
Agenda Presencial	Encuesta COVID	Agenda Presencial	Encuesta COVID	Agenda Presencial	Encuesta COVID
Teleconsulta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8,9	N/A	12, 15,16	SI	22,23	N/A
6,7,8,9	N/A	12. 13.14.1 5,16	SI	19,21,22,2 3,24	N/A
6,7,8,9	N/A	13,14,15,1 6	SI	21,22,23	N/A
6,7,8,9	SI	12. 13.14.1 5,16	N/A	21,22,23	N/A
Teleconsulta	N/A	Teleconsul ta	N/A	Teleconsul ta	SI
Teleconsulta	N/A	Teleconsul ta	N/A	Teleconsul ta	NO
6,7,8,9	N/A	12. 13.14.1 5,16	SI	21,22,23,2 4	N/A
Teleconsulta	N/A	Teleconsul ta	SI	N/A	N/A
Teleconsulta	N/A	Teleconsul ta	N/A	21	SI
Teleconsulta	N/A	NO REPORTO	NO REPORTO	Teleconsul ta	N/A
6,7,8,9	N/A	12. 13.14.1 5,16	N/A	19,21,22,2 3	SI
Teleconsulta	N/A	Teleconsul ta	SI	Teleconsul ta	N/A
8,9	N/A	16	SI	21	N/A
9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	N/A	Teleconsul ta	N/A	Teleconsul ta	SI
Teleconsulta	N/A	NO REPORTO	NO REPORTO	Teleconsul ta	N/A
9	N/A	Teleconsul ta	N/A	Teleconsul ta	SI
6	SI	Teleconsul ta	N/A	N/A	N/A
Teleconsulta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Teleconsulta	SI	Teleconsul ta	N/A	N/A	N/A
Teleconsulta	N/A	NO REPORTO	NO REPORTO	Teleconsul ta	N/A

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

Teleconsulta	N/A	Teleconsulta	N/A	Teleconsulta	SI
6,7,8,9	N/A	13,14,15,16	SI	Teleconsulta	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	22	N/A
Teleconsulta	N/A	Teleconsulta	SI	24	N/A
Teleconsulta	NO	12	N/A	Teleconsulta	N/A
Teleconsulta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Teleconsulta	N/A	Teleconsulta	N/A	21	SI
Teleconsulta	N/A	Teleconsulta	N/A	Teleconsulta	N/A
No Reporto	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Teleconsulta	N/A	Teleconsulta	N/A	N/A	N/A
Teleconsulta	SI	Teleconsulta	N/A	Teleconsulta	N/A
7	SI	14	N/A	N/A	N/A
6,7,8,9	NO	Teleconsulta	N/A	N/A	N/A
Teleconsulta	N/A	Teleconsulta	N/A	21	NO
No Reporto	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
No Reporto	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Teleconsulta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Teleconsulta	SI	Teleconsulta	N/A	Teleconsulta	N/A
6,7,8,9	N/A	12.13.14.15,16	SI	Teleconsulta	N/A
Teleconsulta	N/A	NO REPORTO	NO REPORTO	Teleconsulta	N/A
N/A	N/A	N/A	SI	N/A	N/A
9	N/A	16	NO	23.24	N/A
6.9	SI	N/A	N/A	Teleconsulta	N/A
		Teleconsulta	N/A	N/A	N/A
	9 N/A	Teleconsulta	N/A	Teleconsulta	SI
N/A	N/A	Teleconsulta	N/A	19	SI
6,7,8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6,7,8,9	SI	12.13.14.15,16	N/A	Teleconsulta	N/A
Teleconsulta	SI	15	N/A	Teleconsulta	N/A
Teleconsulta	NO	12.13	N/A	Teleconsulta	N/A
No Reporto	N/A	N/A	SI	N/A	N/A
6	NO	N/A	N/A	N/A	N/A
No Reporto	N/A	N/A	SI	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	22	N/A
6,7,8,9	NO	12.14	N/A	Teleconsulta	N/A
Teleconsulta	N/A	Teleconsulta	SI	Teleconsulta	N/A

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

Teleconsulta	N/A	12.13.14.1 5,16	N/A	Teleconsulta	SI
Teleconsulta	N/A	Teleconsulta	N/A	Teleconsulta	SI
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
No Reporto	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
Teleconsulta	NO	12.13.14.1 5,16	N/A	Teleconsulta	N/A
Teleconsulta	N/A	Teleconsulta	SI	Teleconsulta	N/A
6,7,8,9	SI	12.13.14.1 5	N/A	Teleconsulta	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	22.24	N/A
No Reporto	N/A	N/A	SI	N/A	N/A
Teleconsulta	SI	12.16	N/A	Teleconsulta	N/A

A continuación, se relaciona el estado de verificación y uso de EPP de cada una de nuestras sedes correspondiente al mes de Julio.


VERIFICACIÓN DE EPP				
SEDE	JULIO			
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Apartadó	OK	OK	OK	OK
Armenia	OK	Teleconsulta	Teleconsulta	N/A
Bogotá	OK	OK	OK	N/A
Bucaramanga	OK	OK	OK	OK
Cali	OK	OK	OK	OK
Cúcuta	OK	OK	OK	N/A
Ibagué	Teleconsulta	N/A	N/A	N/A
Manizales	OK	OK	Teleconsulta	N/A
Medellín	OK	OK	OK	Falta
Montería	OK	OK	OK	N/A
Pasto	Teleconsulta	Teleconsulta	Falta	OK
Pereira	Teleconsulta	Falta	Teleconsulta	N/A

Se reporta ante este comité que auxiliares administrativas de diferentes sedes, realizan la solicitud de enviar el reporte de verificación de uso correcto de EPP y las evidencias de entrega de EPP de forma mensual por tema de tiempos. Este comité niega la solicitud ya que estas validaciones se deben realizar de forma semanal para garantizar el cumplimiento de nuestro manual de bioseguridad para la prevención del COVID19 y poder realizar mayor seguimiento de llegarse a presentar eventualidades.

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

Se informa que a la fecha se ha dado el debido cumplimiento en el cargue del talento humano en salud reportando al 100% personal vigente y que se ha retirado de la organización en la plataforma PISIS para la priorización y vacuna contra Covid-19.

A continuación, se muestra los colaboradores que cuentan con primera y/o segunda dosis de vacuna contra Covid-19.

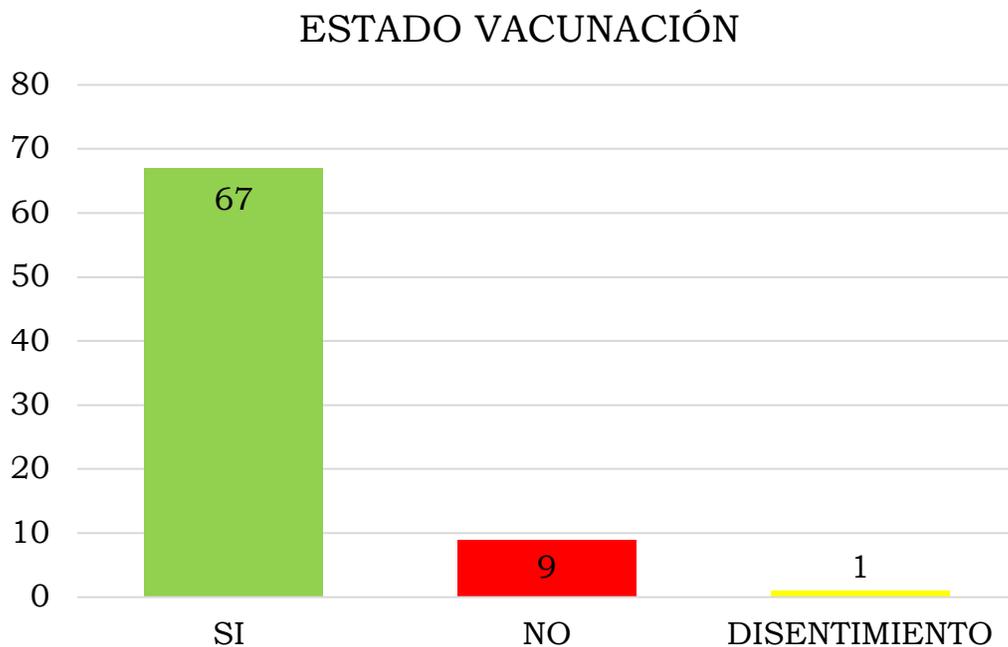

1.1. ARL Sura:

El último acompañamiento que se tuvo con la ARL fue el 06/07/2021 donde se realiza capacitación al COPASST en Orden y Aseo.

Dado que para la capacitación programada del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST, de fecha: 03/08/2021, de tema: liderazgo efectivo desde el COPASST, el asesor de la ARL canceló por disponibilidad del profesional del área Psicología, se reprogramará para la siguiente reunión de fecha: 02/09/2021.

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

Se informa ante este comité que llegaron los EPP por parte de ARL Sura correspondiente al mes de Junio y Julio, con la novedad de 1 una caja faltante de guantes de nitrilo talla L, se realizó la gestión por medio de los canales virtuales comentado el caso, ellos responden con un correo que el caso ya lo están validando y aun se sigue esperando respuesta.

Los EPP que llegaron en el mes de Julio (19/07/2021) son:

Producto	Cantidad	Unidad de Presentación
ARL2 Monogafas - Optimoldes	✓ 4 ✓	UNIDADES
ARL2 Mascarilla N95 NITTA - Distrimedical	✓ 239 ✓	UNIDADES
ARL2 Mascarilla desechable - Memco-Creo	✓ 7 ✓	CAJA X 50 UNIDADES
ARL2 Bata Manga Larga desech - Johana Santos	✓ 7 ✓	BOLSA X 10 UNIDADES
ARL2 Kit gor,bel,pant,pola - Johana Santos	✓ 14 ✓	UNIDADES
ARL2 Guante Nitrilo T-M Maracuya Serv. Estrategicos	7 ✓	CAJA X 50 PARES

4. Seguimiento a casos sospechosos y positivos Covid-19

Como lo ha establecido la organización en su manual de bioseguridad, para los casos identificados como sospechosos o positivos para Covid-19 el equipo PAAI de la institución realiza seguimiento por enfermería a todos los casos identificados en el formato GTH-SGSST-Fr006 V1 Seguimiento sintomático respiratorio COVID 19.

A la fecha se ha realizado seguimiento a 160 personas y el comportamiento de ellos es:

Casos Identificados como Sospechosos	
Trabajadores	150
Pacientes	10
TOTAL	160




Acta

Código
GC-Fr-001

Versión
007

Implementación
15/05/2020


Casos Identificados como Sospechosos

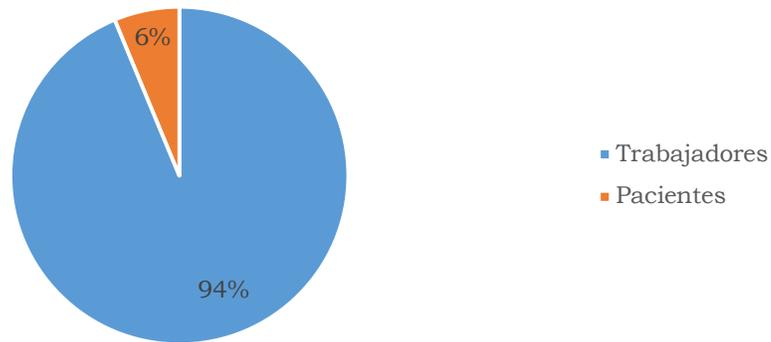

Estado actual del Seguimiento

Casos Cerrados	159
Casos en Seguimiento	1
TOTAL	160

Estado actual del Seguimiento

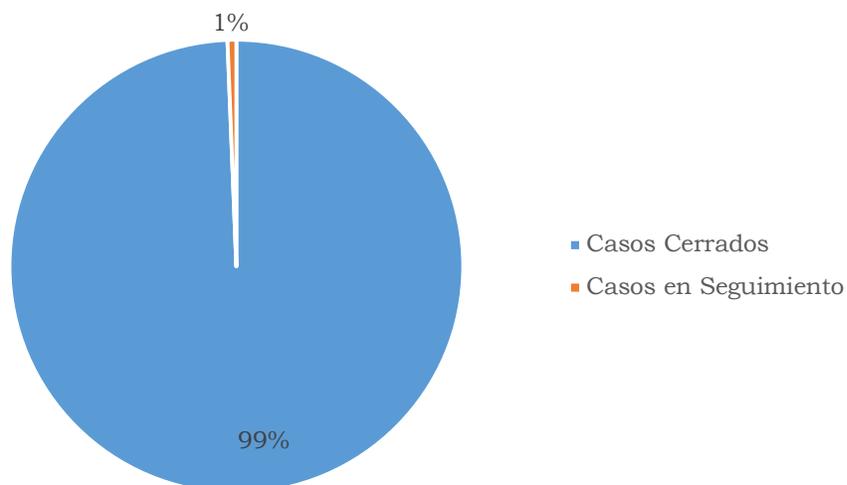

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020


A la fecha solo se cuenta un colaborador en seguimiento, ya que no ha sido posible la comunicación vía telefónica.

5. Registro encuesta de factores de riesgo.

Para la semana comprendida entre el 1 de Julio y el 31 de Julio de 2021 se presentó un registro total de 1921 respuestas y su comportamiento fue el siguiente:


Edad

Edad
1.921 respuestas

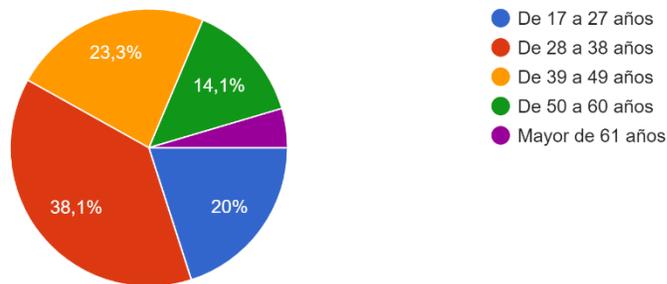

Genero

Genero
1.921 respuestas

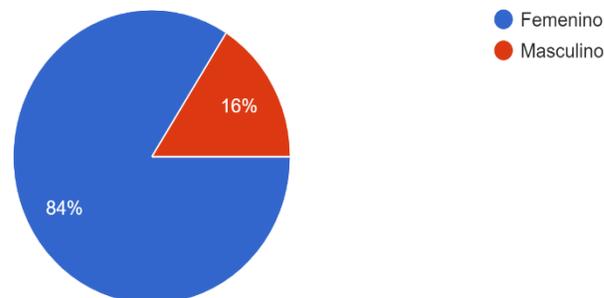


Empresa para la cual trabaja

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

Empresa para la cual trabaja


1.921 respuestas

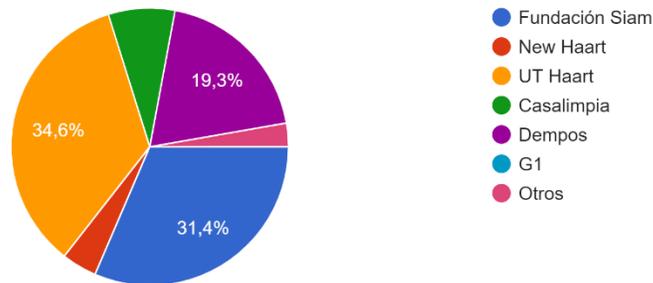

Cargo

Cargo

1.921 respuestas

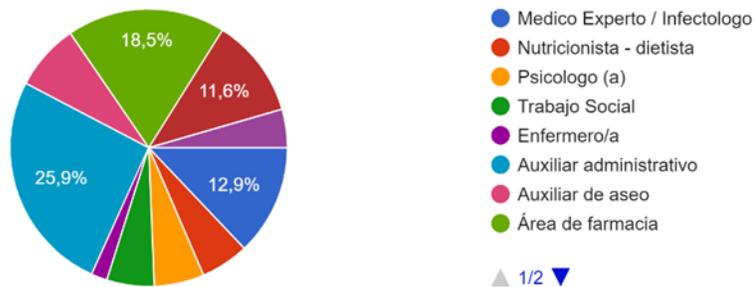


Para este periodo se evidencia que gran parte de la población que asiste a las instalaciones corresponde a auxiliares administrativos, seguido por el personal de farmacia y auxiliares de aseo. Dada la actualización del manual de Bioseguridad se da la implementación de teleconsulta para nuestros usuarios por lo cual se evidencia que la participación del personal asistencial que asiste a la sede ha disminuido ya que los profesionales pueden realizar las teleconsultas desde sus casas. De igual forma en prevención ante la segunda ola de Covid-19 el personal administrativo de Fundación SIAM y New Haart regresa a trabajar desde casa y solo asistirán a la sede de requerirse alguna tarea puntual. Por directriz de la alta dirección se estableció que sin importar el lugar de trabajo sede o casa el personal debe diligenciar la encuesta de factores COVID.

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

Ciudad en donde se desempeñan las labores:


Ciudad donde desempeñas tus labores
1.921 respuestas

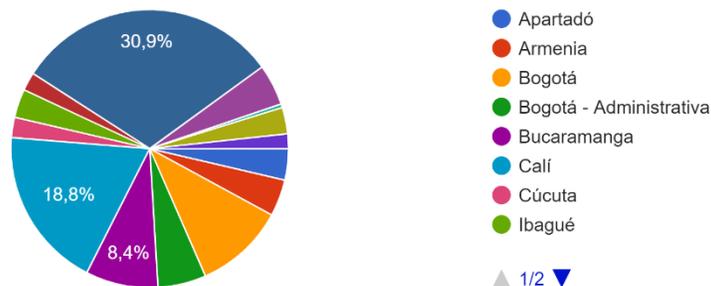

Las sedes con mayor participación en la encuesta son: Medellín, Cali y Bogotá, ya que son estas sedes en las cuales se tiene más personal laborando de manera presencial dada la población de usuarios y volumen de personal administrativo.

¿Tiene antecedentes de contacto estrecho con un caso probable asociado al nuevo Coronavirus (COVID 19)?

¿Tiene antecedentes de contacto estrecho con un caso probable asociado al nuevo Coronavirus (COVID 19)?
1.880 de 1.921 respuestas correctas

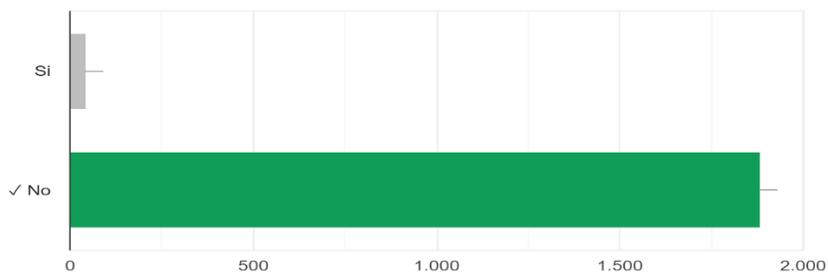


Los casos identificados fueron reportados para seguimiento por equipo PAAI. Es de aclarar que el número de respuesta no es el mismo al número de

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

personas identificadas ya que el personal debe diligenciar la encuesta todos los días, de tal forma que una persona con síntomas puede ser responsable de 8 o más respuestas positivas.

¿Le han tomado la prueba COVID 19 en el último mes?

¿Le han tomado la prueba Covid 19 en el último mes?
1.832 de 1.921 respuestas correctas

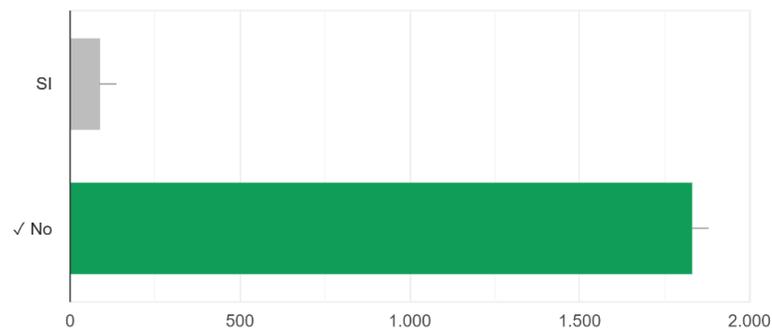

Los casos identificados fueron reportados para seguimiento por equipo PAAI. Es de aclarar que el número de respuesta no es el mismo al número de personas identificadas ya que el personal debe diligenciar la encuesta todos los días, de tal forma que una persona con síntomas puede ser responsable ejemplo de 8 o más respuestas positivas.

¿Le han diagnosticado a su familia y/o personas con las que convivan, COVID 19 el día de hoy o en la última semana)?



Acta


Código
GC-Fr-001

Versión
007

Implementación
15/05/2020

¿Le han diagnosticado a su familia y/o personas con las que convivan, Covid 19 el día de hoy o en la última semana)?

1.897 de 1.921 respuestas correctas

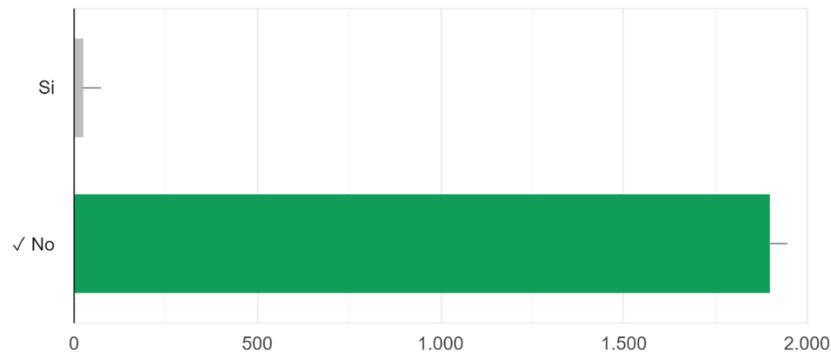


Los casos identificados fueron reportados para seguimiento por equipo PAAI. Es de aclarar que el número de respuesta no es el mismo al número de personas identificadas ya que el personal debe diligenciar la encuesta todos los días, de tal forma que una persona con síntomas puede ser responsable ejemplo de 8 o más respuestas positivas.

¿Usted ha sido diagnosticado por el virus COVID 19 en el último mes?

¿Usted ha sido diagnosticado por el virus COVID 19 en el último mes?

1.889 de 1.921 respuestas correctas

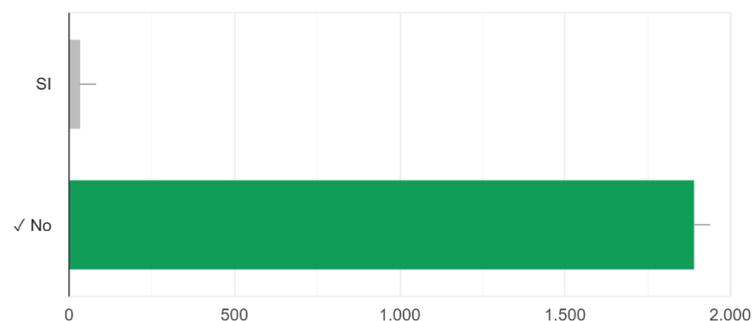

Los casos identificados fueron reportados para seguimiento por equipo PAAI. Es de aclarar que el número de respuesta no es el mismo al número de


	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

personas identificadas ya que el personal debe diligenciar la encuesta todos los días, de tal forma que una persona con síntomas puede ser responsable ejemplo de 8 o más respuestas positivas.

¿Usted se encuentra el día de hoy en?

¿Usted se encuentra el día de hoy en?


1.922 respuestas

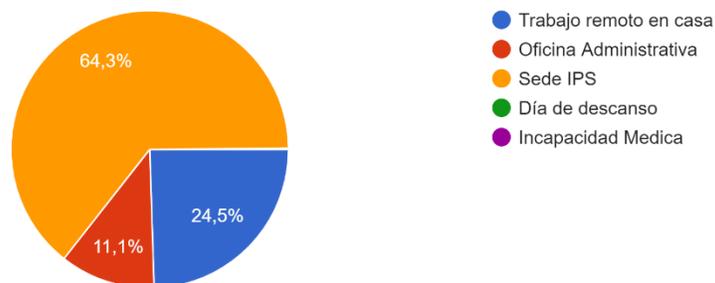

¿Ha tenido inicio súbito tos seca el día de hoy?

¿Ha tenido inicio súbito tos seca el día de hoy?

1.920 de 1.922 respuestas correctas

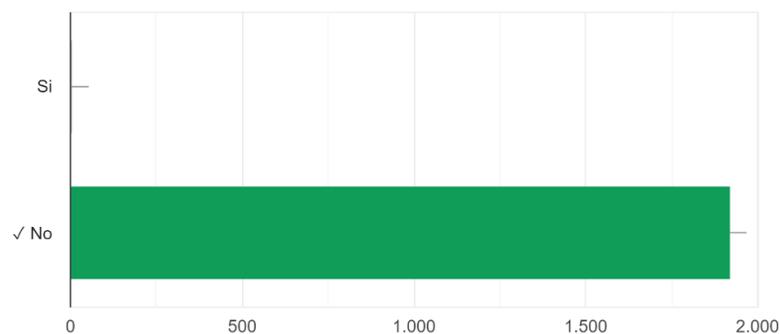

Los casos identificados fueron reportados para seguimiento por equipo PAAI. Es de aclarar que el número de respuesta no es el mismo al número de personas identificadas ya que el personal debe diligenciar la encuesta todos


	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

los días, de tal forma que una persona con síntomas puede ser responsable ejemplo de 8 o más respuestas positivas.

¿Hoy ha tenido inicio súbito de dificultad para respirar?

¿Hoy ha tenido inicio súbito de dificultad para respirar?

1.921 de 1.922 respuestas correctas

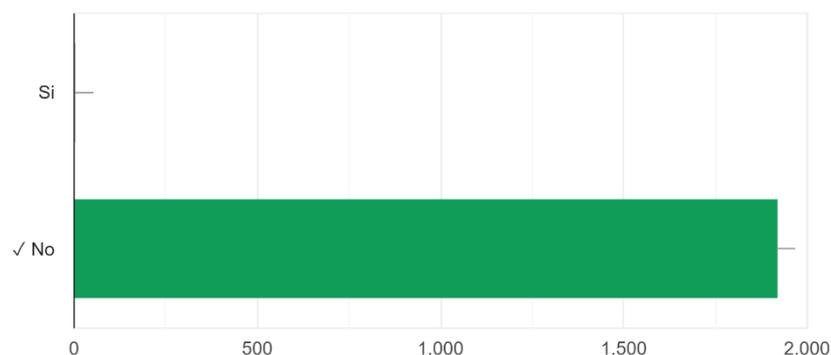


Los casos identificados fueron reportados para seguimiento por equipo PAAI. Es de aclarar que el número de respuesta no es el mismo al número de personas identificadas ya que el personal debe diligenciar la encuesta todos los días, de tal forma que una persona con síntomas puede ser responsable ejemplo de 8 o más respuestas positivas.

¿Ha tenido el día de hoy inicio súbito de fatiga?

¿Ha tenido el día de hoy inicio súbito de fatiga?

1.919 de 1.923 respuestas correctas

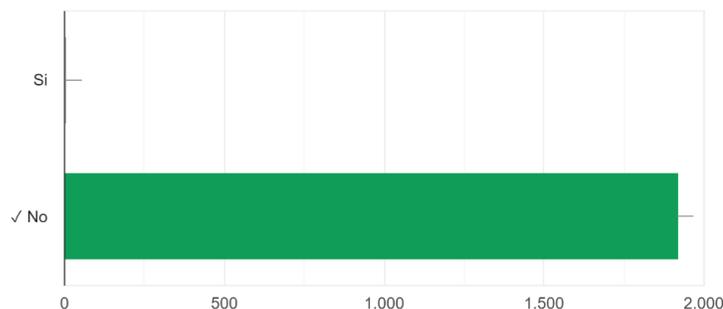


	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

Los casos identificados fueron reportados para seguimiento por equipo PAAI. Es de aclarar que el número de respuesta no es el mismo al número de personas identificadas ya que el personal debe diligenciar la encuesta todos los días, de tal forma que una persona con síntomas puede ser responsable ejemplo de 8 o más respuestas positivas.

¿Ha tenido hoy inicio súbito de dolor de cabeza?


¿Ha tenido hoy inicio súbito de dolor de cabeza?
1.915 de 1.923 respuestas correctas

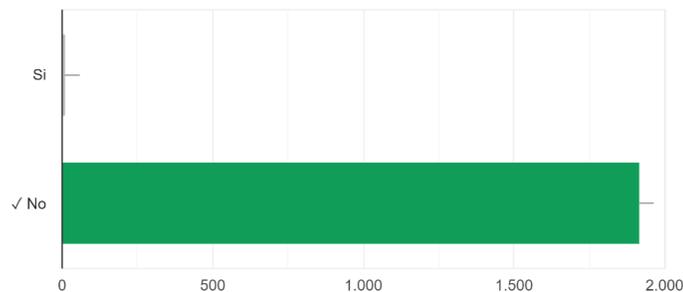

Los casos identificados fueron reportados para seguimiento por equipo PAAI. Es de aclarar que el número de respuesta no es el mismo al número de personas identificadas ya que el personal debe diligenciar la encuesta todos los días, de tal forma que una persona con síntomas puede ser responsable ejemplo de 8 o más respuestas positivas.

¿Ha tenido hoy inicio súbito de malestar general?

¿Ha tenido hoy inicio súbito de malestar general?
1.915 de 1.923 respuestas correctas

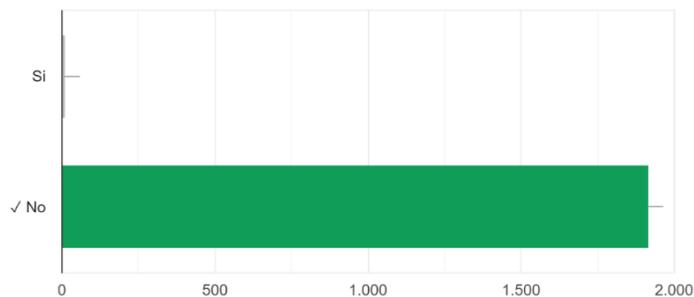


	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

Los casos identificados fueron reportados para seguimiento por equipo PAAI. Es de aclarar que el número de respuesta no es el mismo al número de personas identificadas ya que el personal debe diligenciar la encuesta todos los días, de tal forma que una persona con síntomas puede ser responsable ejemplo de 8 o más respuestas positivas.

¿Presenta hoy inicio súbito de diarrea?


¿Presenta hoy inicio súbito de diarrea?
1.923 de 1.924 respuestas correctas

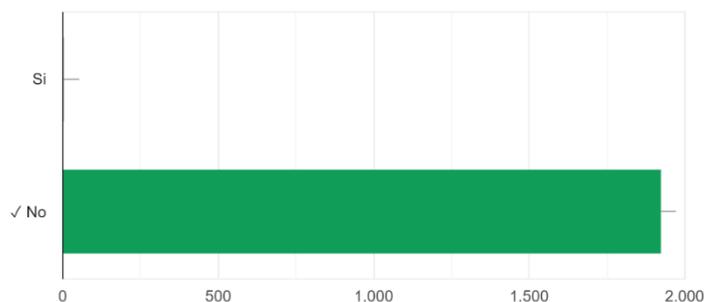

Los casos identificados fueron reportados para seguimiento por equipo PAAI. Es de aclarar que el número de respuesta no es el mismo al número de personas identificadas ya que el personal debe diligenciar la encuesta todos los días, de tal forma que una persona con síntomas puede ser responsable ejemplo de 8 o más respuestas positivas.

¿Ha sentido hoy pérdida de olfato?

¿Ha sentido hoy pérdida de olfato?
1.921 de 1.924 respuestas correctas

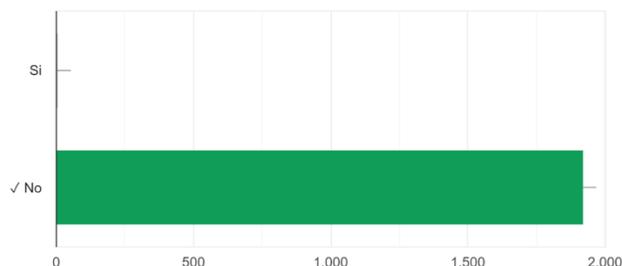


	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

Los casos identificados fueron reportados para seguimiento por equipo PAAI. Es de aclarar que el número de respuesta no es el mismo al número de personas identificadas ya que el personal debe diligenciar la encuesta todos los días, de tal forma que una persona con síntomas puede ser responsable ejemplo de 8 o más respuestas positivas.

¿Ha sentido hoy Perdida del gusto?

¿Ha sentido hoy pérdida del gusto?


1.922 de 1.924 respuestas correctas

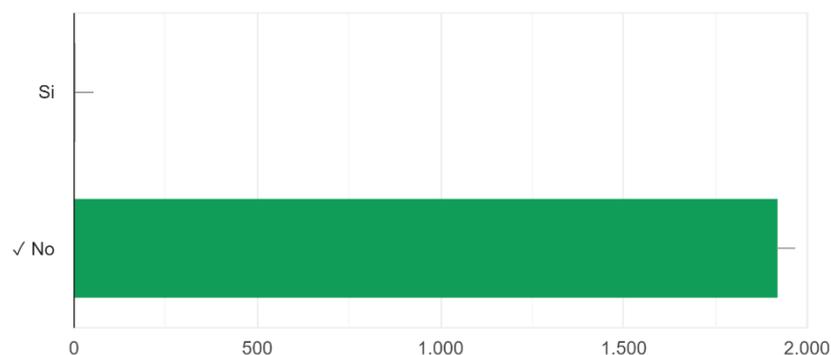

¿Ha tenido hoy inicio súbito de secreciones nasales?

¿Ha tenido hoy inicio súbito de secreciones nasales?

1.913 de 1.924 respuestas correctas

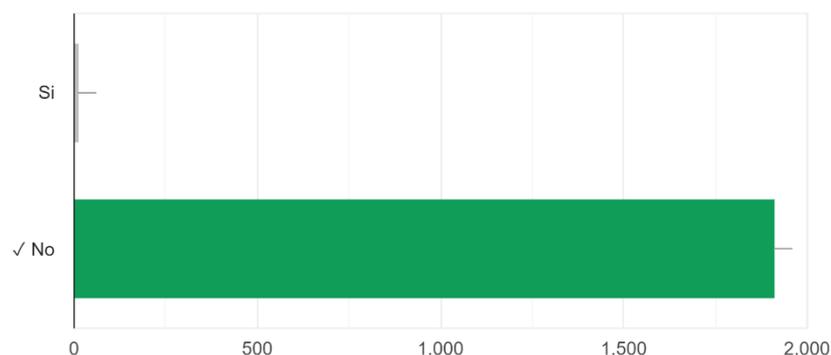


Los casos identificados fueron reportados para seguimiento por equipo PAAI. Es de aclarar que el número de respuesta no es el mismo al número de personas identificadas ya que el personal debe diligenciar la encuesta todos

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

los días, de tal forma que una persona con síntomas puede ser responsable ejemplo de 8 o más respuestas positivas.

¿Ha tenido inicio súbito de fiebre: temperatura superior a 37,5 ° por más de 2 días?


¿Ha tenido inicio súbito de fiebre: temperatura superior a 37,5 ° por más de 2 días?
1.923 de 1.924 respuestas correctas

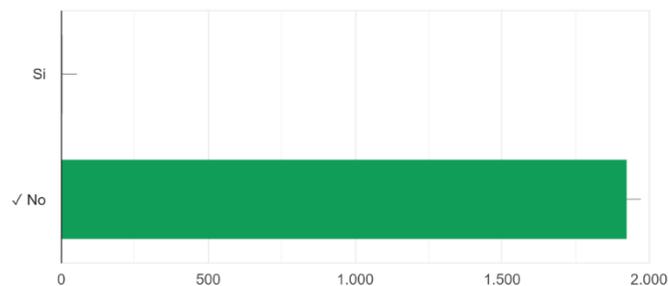

Los casos identificados fueron reportados para seguimiento por equipo PAAI. Es de aclarar que el número de respuesta no es el mismo al número de personas identificadas ya que el personal debe diligenciar la encuesta todos los días, de tal forma que una persona con síntomas puede ser responsable ejemplo de 8 o más respuestas positivas.

Autorizo tratamiento de datos

AUTORIZA TRATAMIENTO DE DATOS: En cumplimiento con las disposiciones legales contenidas en la Ley 1581 de 2012, “por la cual se dictan disposi... normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.
1.877 respuestas

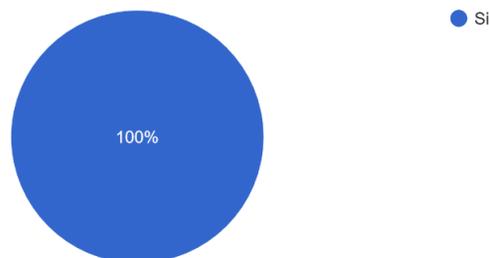

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

6. Revisión informe de cumplimiento entrega de EPP

Se realizó el análisis de los 7 criterios del informe y se tiene en cuenta lo siguiente:

Disponibilidad de EPP: se cuenta con la disponibilidad de los EPP necesarios para dar cumplimiento al manual de Bioseguridad en cada una de las sedes. Frente a cada uno de los criterios a continuación se relacionan las acciones y estado de cada uno


1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?:

Si. La institución cuenta a la fecha con 77 trabajadores distribuidos de la siguiente forma.

DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES POR ÁREA FUNDACIÓN SIAM	
Medico Infectologo	4
Médicos	22
Nutricionistas	11
Psicólogos	15
Trabajadores Sociales	13
Administrativo	12
TOTAL	77

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES POR ÁREA FUNDACIÓN SIAM

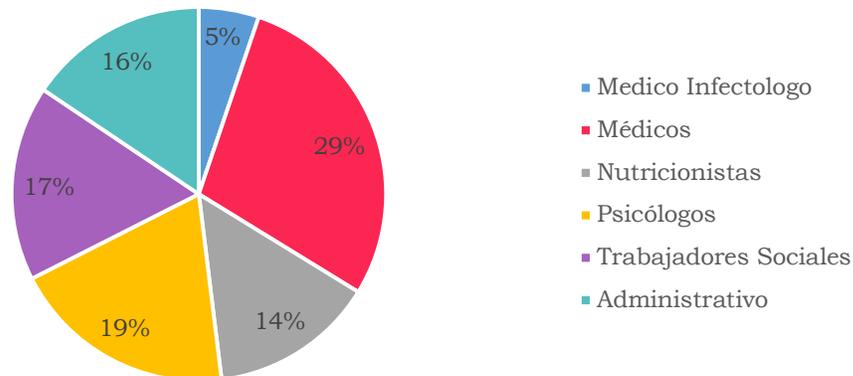

2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?:

Todos los EPP cumplen con las características establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?:

Si. Se realiza auditoria de entrega de EPP contra el reporte de agendas de citas de pacientes para el personal asistencial sin encontrar hallazgos, se hace aclaración de que esta aplica para los casos que el profesional asista a la sede. La entrega de EPP se realiza acorde a lo establecido en el manual de bioseguridad. El personal administrativo que asiste a la sede independiente de que se tenga consulta recibe igualmente los EPP acorde a las frecuencias de asistencia presencial en la sede y acorde a lo establecido en el manual de bioseguridad.

4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?:

Si. La entrega de EPP se realiza acorde a la asistencia programada del personal para cada sede para cada semana y se realiza el primer día de la semana en que el trabajador ingresa a la institución. Se recolectaron las evidencias de entrega de EPP de la semana inmediatamente anterior

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

y se verifico contra las agendas de los profesionales que tenían para esta semana y así verificar que se entregó la cantidad adecuada, acorde al manual de bioseguridad.

5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?:

Si. Se realiza auditoria para personal asistencial verificando contra la agenda de citas presenciales sin encontrar hallazgos, para determinar que se realizo entrega de la cantidad de EPP acorde a lo establecido en el manual de bioseguridad.

6. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?:

Si. Para realizar la planeación del EPP necesario que se debe tener en inventario, se tiene en cuenta la cantidad de trabajadores en la institución, distribuidos por cargo y nivel de riesgo. Se analiza la cantidad de EPP que sale del inventario cada mes por los últimos 3 meses, para así proyectar el inventario requerido para los siguientes meses. De igual forma se tiene presente las agendas presenciales y las agendas por teleconsulta del personal asistencial. La institución implemento como medida de prevención la teleconsulta para que los profesionales no tengan que siempre asistir a la sede y disminuir el contacto directo y la cantidad de pacientes que asisten a las instalaciones de la institución.

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

Distribución para Consumo de EPP	Abril	Mayo	Junio	Promedio Mes para proyectar compras
Guantes	400	500	600	500
Caretas	2	0	0	1
Termómetro digital	0	0	0	0
Tapabocas Convencional	1129	1470	4433	2344
Tapabocas N96	5	5	16	9
Gel Antibacterial	8	0	0	3
Alcohol	8	13	33	18

Inventario actual

Guantes	200
Caretas	19
Termómetro digital	1
Tapabocas Convencional	3383
Tapabocas N96	93
Gel Antibacterial	0
Alcohol	20

Se realiza la solicitud de compra de guantes y gel antibacterial.

7. ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?:

Si. La institución ha recibido 7 entregas de EPP por parte de la ARL:

- 26/7/2020
- 07/09/2020
- 27/10/2020
- 12/12/2020

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

- 20/02/2021
- 02/03/2021
- 30/03/2021
- 27/04/2021
- 27/06/2021
- 19/07/2021

De igual forma se hace la claridad de que estas entregas no cubren las 14 sedes que tiene la institución y los elementos entregados son asumidos por nuestra institución.

7. Fin de la reunión

Próxima reunión

Fecha: Martes 2 de septiembre de 2021

Hora: 2:00 PM

Tareas planeadas

Actividad	Responsable	Fecha límite
Presentar estadísticas y consolidado de la encuesta COVID 19	Heidi Esmeralda Torres	Continuo
Continuar con los seguimientos de enfermería	Equipo PAAI Heidi Esmeralda Torres	Continuo
Revisar cambios en la normatividad relacionados con Covid-19 y SST para informar al comité	Ivan Vivas Jenifer López	Continuo
Realizar inspección de las sedes de Cali y Montería y enviar los hallazgos a Oliver Villegas para el cierre de los mismos.	Oriel Jaimes	30/8/21
Cargar el acta de COPASST en la pg. web	Luis Carlos Tatiana Bueno	Continuo
Ajustar Protocolo de limpieza y desafección - Evaluar y unificar los formatos de sustancias químicas que se utilizan en las sedes.	Heidi Torres – Jenifer López	30/8/21

	Acta	Código GC-Fr-001
		Versión 007
		Implementación 15/05/2020

Divulgación de políticas correspondiente al mes de Agosto.	Heidi Torres	Continuo
Realizar seguimiento al cierre de hallazgos encontrados en las inspecciones de seguridad de las sedes: Apartado, Armenia, Bogotá Asistencial, Administrativa Bogotá y Bucaramanga.	Ivan Vivas	30/8/21
Realizar seguimiento y solicitar fecha de consecución de los insumos pendientes referente al plan de emergencias a Oliver Villegas.	Ivan Vivas	30/8/21
Terminar el plan de evacuación para el plan de emergencias de la sede de Administrativa de Bogotá	Ivan Vivas Heidi Torres	30/8/21
Realizar seguimiento a las presentación de los planos de emergencia de cada sede, para proyectar en las salas de espera	Ivan Vivas Heidi Torres	30/8/21
Solicitar a la colaboradora pendiente de entrega el disentimiento de vacunación	Ivan Vivas	30/8/21